

Заводской номер

Дата производства

 /  / 20 

Печать

Торговый представитель


Дата продажи

 /  / 20 

Печать



## Паспорт оборудования

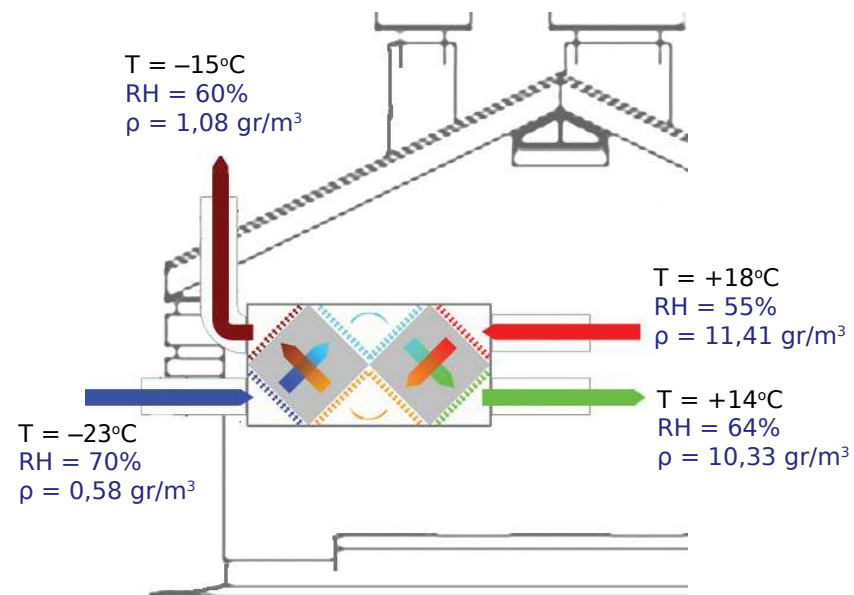

**Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуператором «AirLASKA»**

**Модель R-400L**

[www.climate.lt](http://www.climate.lt)

[www.klimat.lt](http://www.klimat.lt)

Vytenio g. 50, Lietuva

+ 370 698 47634

**Акт технического осмотра**  
**Акт гарантийного ремонта**  
**Акт ввода оборудования в эксплуатацию**  
(ненужное зачеркнуть)

Дата оформления акта

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Наименование и заводской номер Оборудования

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата и общий характер поломки Оборудования

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата начала и окончания выполнения гарантийного ремонта

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Содержание ремонтных работ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО представителя (сотрудника Поставщика или сервисной организации), выполнявшего гарантийный ремонт

\_\_\_\_\_

ФИО представителя Пользователя (Покупателя, Заказчика), ответственного за эксплуатацию Оборудования

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Должность и ФИО уполномоченного представителя Пользователя (Покупателя, Заказчика) подписавшего Заявку на проведение гарантийного ремонта

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Печать

**Акт технического осмотра  
Акт гарантийного ремонта  
Акт ввода оборудования в эксплуатацию**  
(ненужное зачеркнуть)

Дата оформления акта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

Наименование и заводской номер Оборудования

\_\_\_\_\_

Дата и общий характер поломки Оборудования \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

\_\_\_\_\_

Дата начала и окончания выполнения гарантийного ремонта

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

Содержание ремонтных работ

\_\_\_\_\_

ФИО представителя (сотрудника Поставщика или сервисной организации), выполнявшего гарантийный ремонт

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Должность и ФИО уполномоченного представителя Пользователя (Покупателя, Заказчика) подписавшего Заявку на проведение гарантийного ремонта

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Печать

**1. Назначение**


Основное предназначение вентиляционных установок «AirLASKA» – это сохранение температуры воздуха и создание воздухообмена в помещениях различного назначения с влажностью воздуха менее 80%.

**2. Технические данные**

**2.1. Габаритные размеры и конструкция**

Габаритные размеры (мм)	985x580x340
Толщина стенок (мм)	20
Масса (кг)	35
Номинальная производительность устройства (м <sup>3</sup> /ч)	400
Рекомендуемая вентилируемая площадь (м <sup>2</sup> )	130
Питание, одна фаза (В / Гц)	230 / 50
Максимальная мощность агрегата (Вт)	200
Минимальная мощность агрегата (Вт)	200
Кабель питания, сечение (мм <sup>2</sup> ) / длина (м)	1,5 / 1,5
Кабель управления, сечение (мм <sup>2</sup> ) / кол-во жил / длина (м)	1 / 7 / 5

**2.2. Функциональная схема**

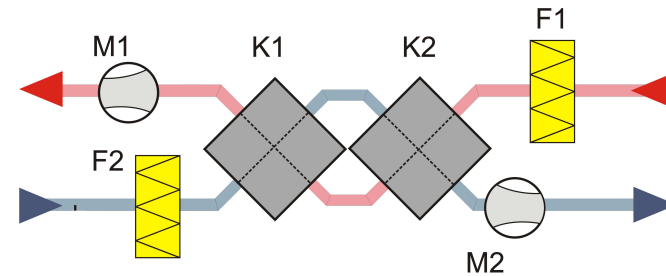

**Описание условных обозначений**

- M1 – вытяжной вентилятор
- M2 – приточный вентилятор
- K1, K2 – кассеты теплообменников
- F1 – воздушный фильтр вытяжного воздуха
- F2 – воздушный фильтр приточного воздуха

### 2.3. Основные характеристики

		Подача воздуха	Вытяжка воздуха	
Воздуховоды	диаметр подключения воздуховодов	160	160	мм
Фильтр	тип	FA5	FA5	
	класс фильтрации	EU5	EU3	
	падение давления	105	105	Па
Вентилятор	наружное давление	230	230	Па
	статическое давление	550	550	Па
	обороты	2650	2650	мин <sup>-1</sup>
	количество воздуха	400	400	м <sup>3</sup> /ч
	макс. температура воздуха	60	60	0С
	управление	минимальное, переключатель 4 скорости или плавное		
	ток	0,6	0,6	А
	мощность	100	100	Вт
	частота	50	50	Гц
	напряжение	230	230	В

### 2.4. Акустические характеристики

Уровень шума, дБ	Lwa общее
Забор воздуха	41
Подача воздуха	67
Вытяжка воздуха	41
Выброс воздуха	66
В помещении	39

## Акт технического осмотра Акт гарантийного ремонта Акт ввода оборудования в эксплуатацию (ненужное зачеркнуть)

Дата оформления акта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

Наименование и заводской номер Оборудования

Дата и общий характер поломки Оборудования \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

Дата начала и окончания выполнения гарантийного ремонта

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_

Содержание ремонтных работ

ФИО представителя (сотрудника Поставщика или сервисной организации), выполнявшего гарантийный ремонт

ФИО представителя Пользователя (Покупателя, Заказчика), ответственного за эксплуатацию Оборудования

Подпись \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Должность и ФИО уполномоченного представителя Пользователя (Покупателя, Заказчика) подписавшего Заявку на проведение гарантийного ремонта

Подпись \_\_\_\_\_

Печать







